

За озеленяване

PVC ф110мм. - 36р.
PVC ф140мм. - 26р.
16р кабел 20нV

PVC ф110мм. - 46р.
PVC ф140мм. - 36р.
16р кабел 20нV
съществуващи

2NAYY-J 4x240мм2 - 1кV - първи е
2NAYY-J 4x240мм2 - 1кV - втори е
в същ. канална мрежа

допълване канална мрежа +26р. PVC ф110

4NAYY-J 4x240мм2 - 1кV
PVC тр. ф110мм. - 6 бр. Ш-4

4NAYY-J 4x240мм2 - 1кV
PVC тр. ф110мм. - 6 бр. Ш-3

PVC ф110мм. - 36р.
PVC ф140мм. - 26р.
16р кабел 20нV
съществуващи

NAYY-J 4x240мм2 - 1кV - осн. захранване - ШКД2
NAYY-J 4x240мм2 - 1кV - рез. захранване - ШКД1 - ШКД2
2NAYY-J 4x240мм2 - 1кV - осн. захранване - ШКД5
PVC тр. ф110мм. - 26р. - нови

ТЕ магазини - 170kW
I_с=273A
L1=161м NAYY 4x240 - ΔU=3.4%

ТЕ "Магазини"
ШКД-5
ТЕ "АП"
ТЕ "Гаражи"
ШКД-1

3NAYY-J 4x240мм2 - 1кV
PVC тр. ф110мм. - 46р. Ш-1

22 ап. x11kW - 242kW
ас. +ОН - 10kW
+ гаражи 30kW

6МсбЖ

6МсбЖ

VII

3 жилищни нужди

МсбС

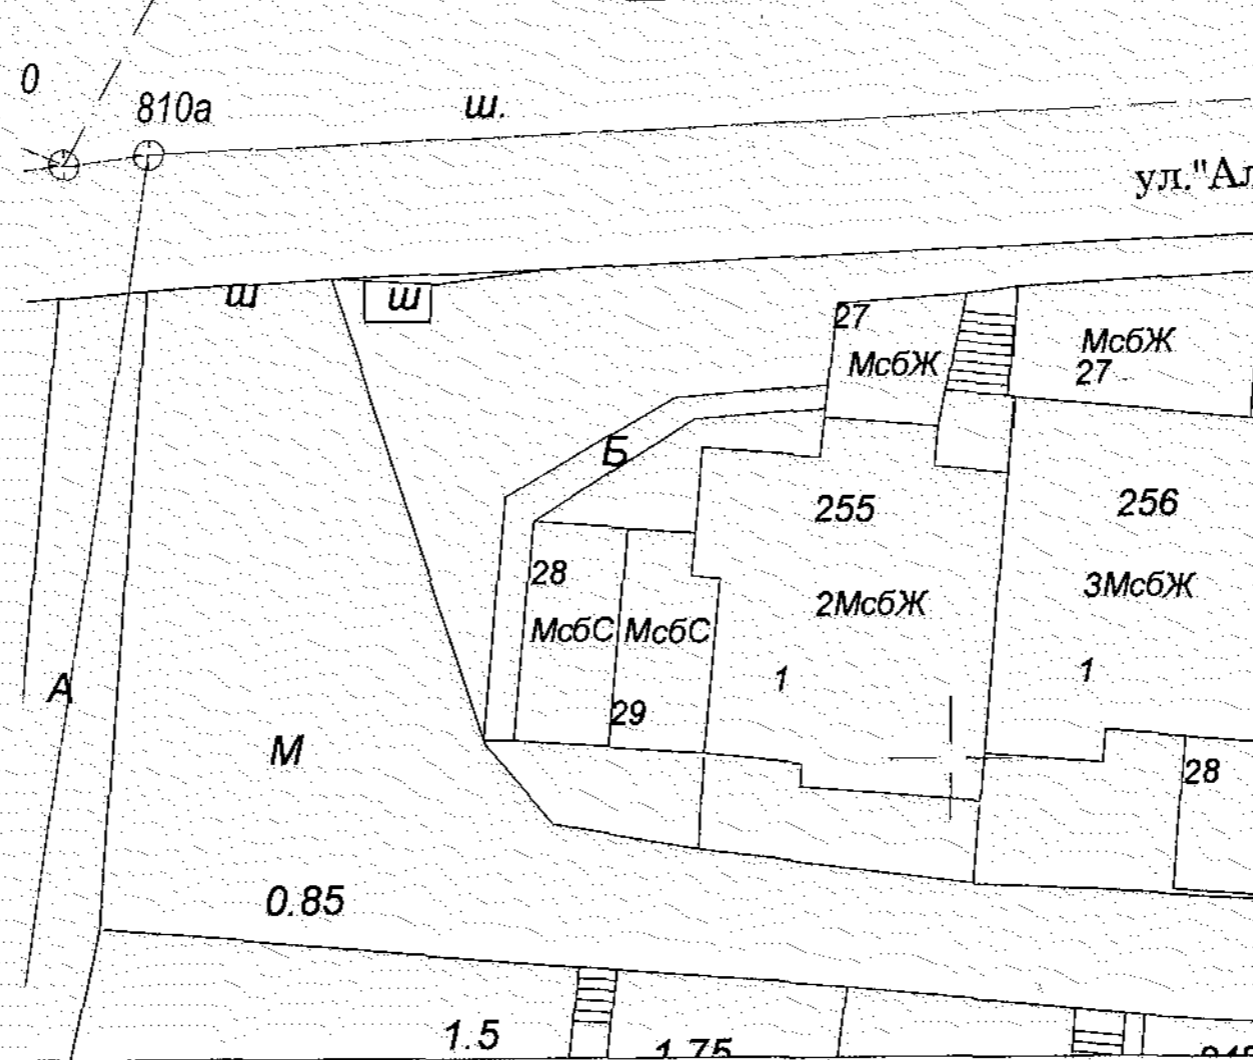
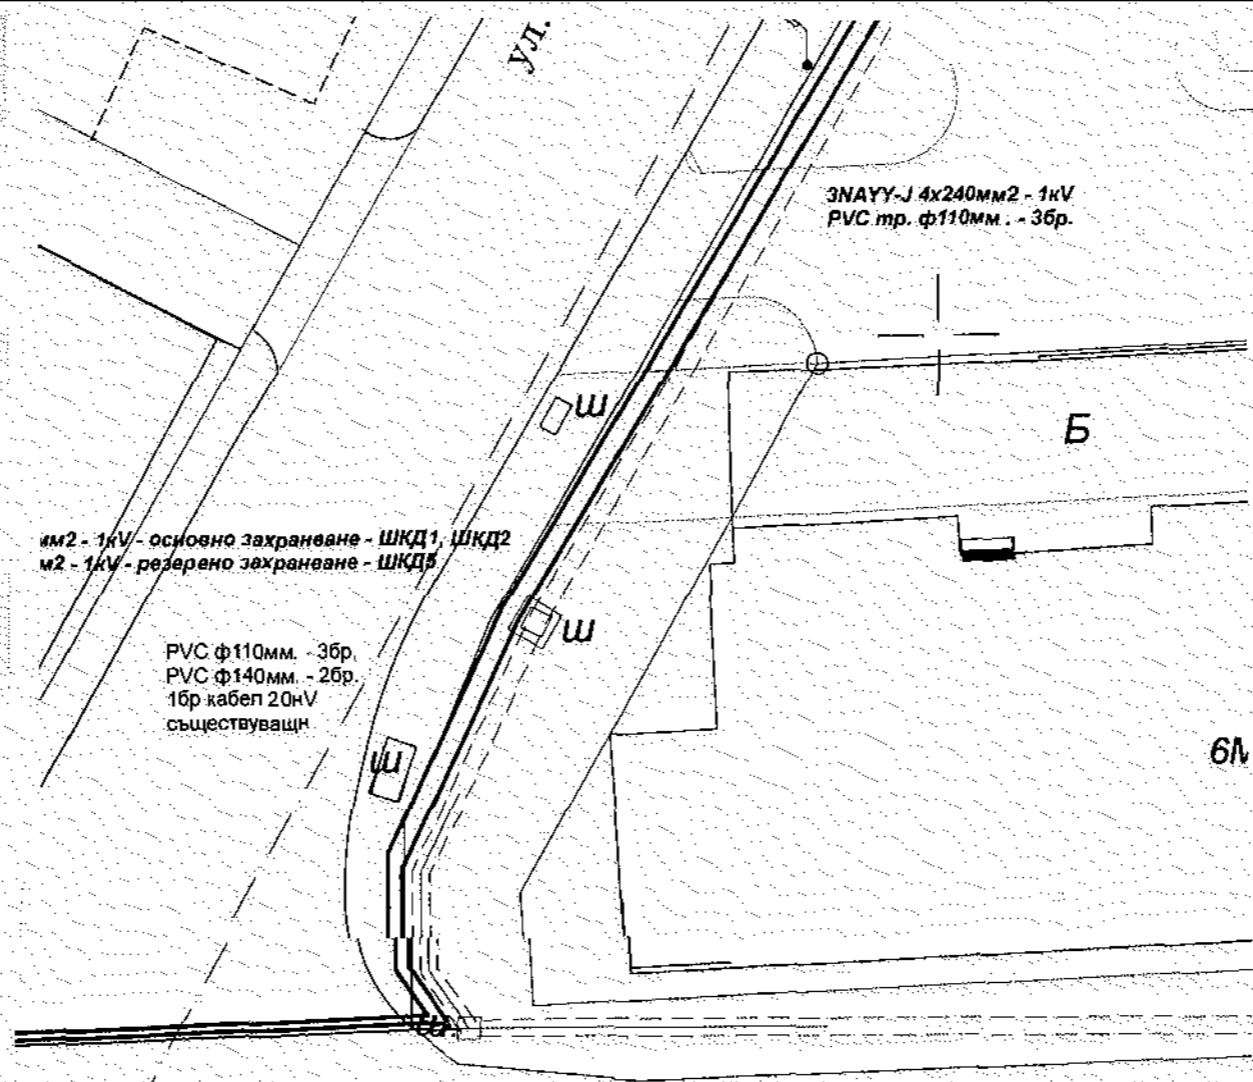
219

ул. Вежен








ПЛ.

42 ап.
ас. +ОН
общо
I_с=273A
L1=23

38
ОБ



Легенда:

-  Основно захранване - Първи етап
-  Основно захранване - Първи етап
-  Основно захранване - Втори етап
-  Аварийно захранване - Първи етап
-  Аварийно захранване - Втори етап
-  Нова канална мрежа - Първи етап
-  Нова канална мрежа - Втори етап



ПЕТРА 2004 ЕООД

гр. Велико Търново, ул. "Мармерийска" №41, ет.4
 тел./факс 062/600 143; тел. 062/621 997; e-mail: mirel@petra2004.com
 Сертификат ISO 9001:2008, рег. № TRBA 100 0645

Обект: Частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация застрояване на УПИ I и УПИ II, кв. 501 плана на гр. В. Търново

Подобект:

Част: Електро

Фаза: Ел. схема

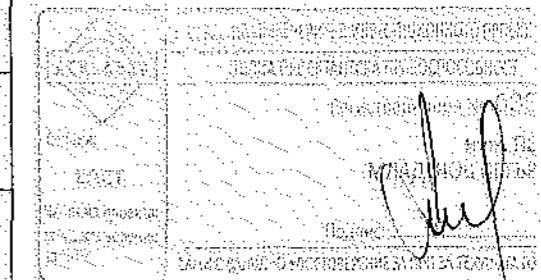
Проектант: инж. П. Петърчев

Чертеж: Ситуация на трасета 1kV

Лист:
№1

Мащаб:
1:250

Дата:
2017г.



Съгласували

Архитектура: арх. П. Иванов

Геодезия: инж. Ст. Станев

Възложител: "ЕВРОПА МХ" ЕООД